


Conexión del Avisador TECHNO123RL con un panel DSC PC585

OPCION A

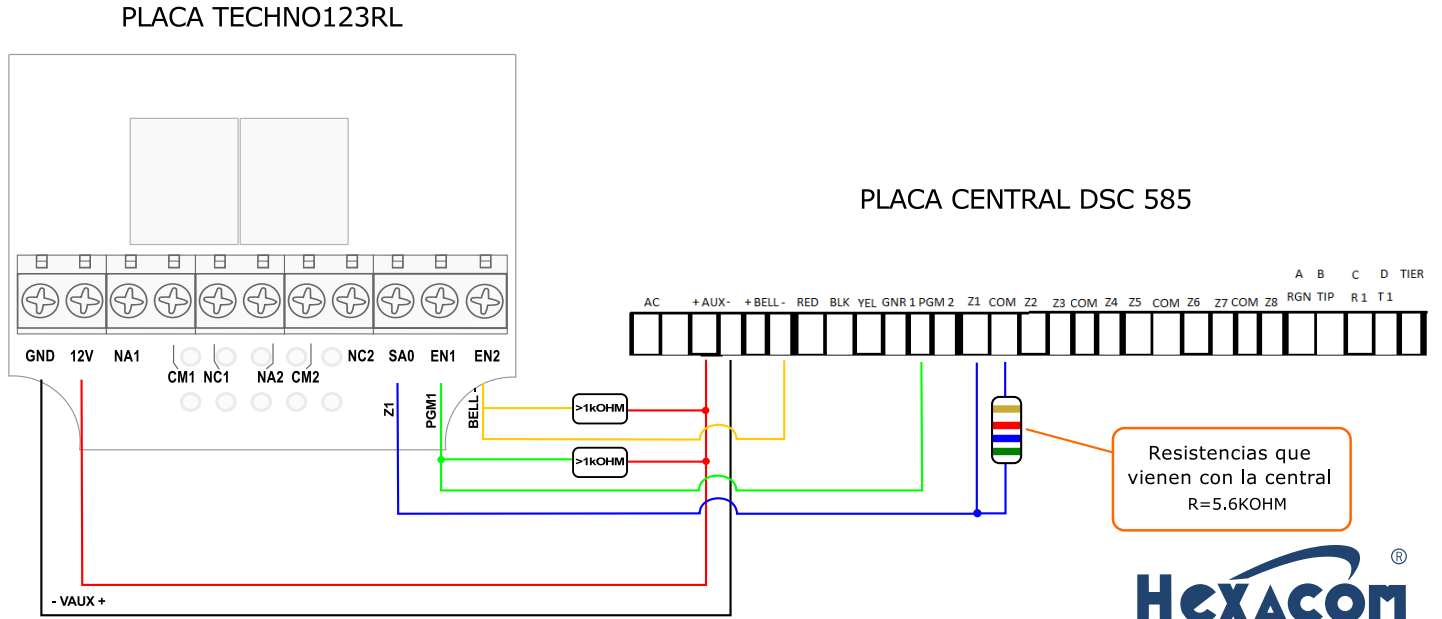

* La central debe configurarse con la zona 1 en modo Key-Switch y PGM1 como led de estado armado.

Configuración del TECHNO123RL con TECHNO APP de android

1) Acceder al menu CONFIGURAR de la APP y luego seleccionar la herramienta Easy Conf. Seleccionar el panel DSC PC585 y pulsar enviar. Espere unos segundos hasta recibir una confirmación por parte del equipo.

Nota: En caso de no poseer la herramienta de configuración en Android debe enviar simplemente un SMS: **1234CONFIG,104**